




Postup pri projekčnej činnosti





prvotný návrh dispozičného riešenia

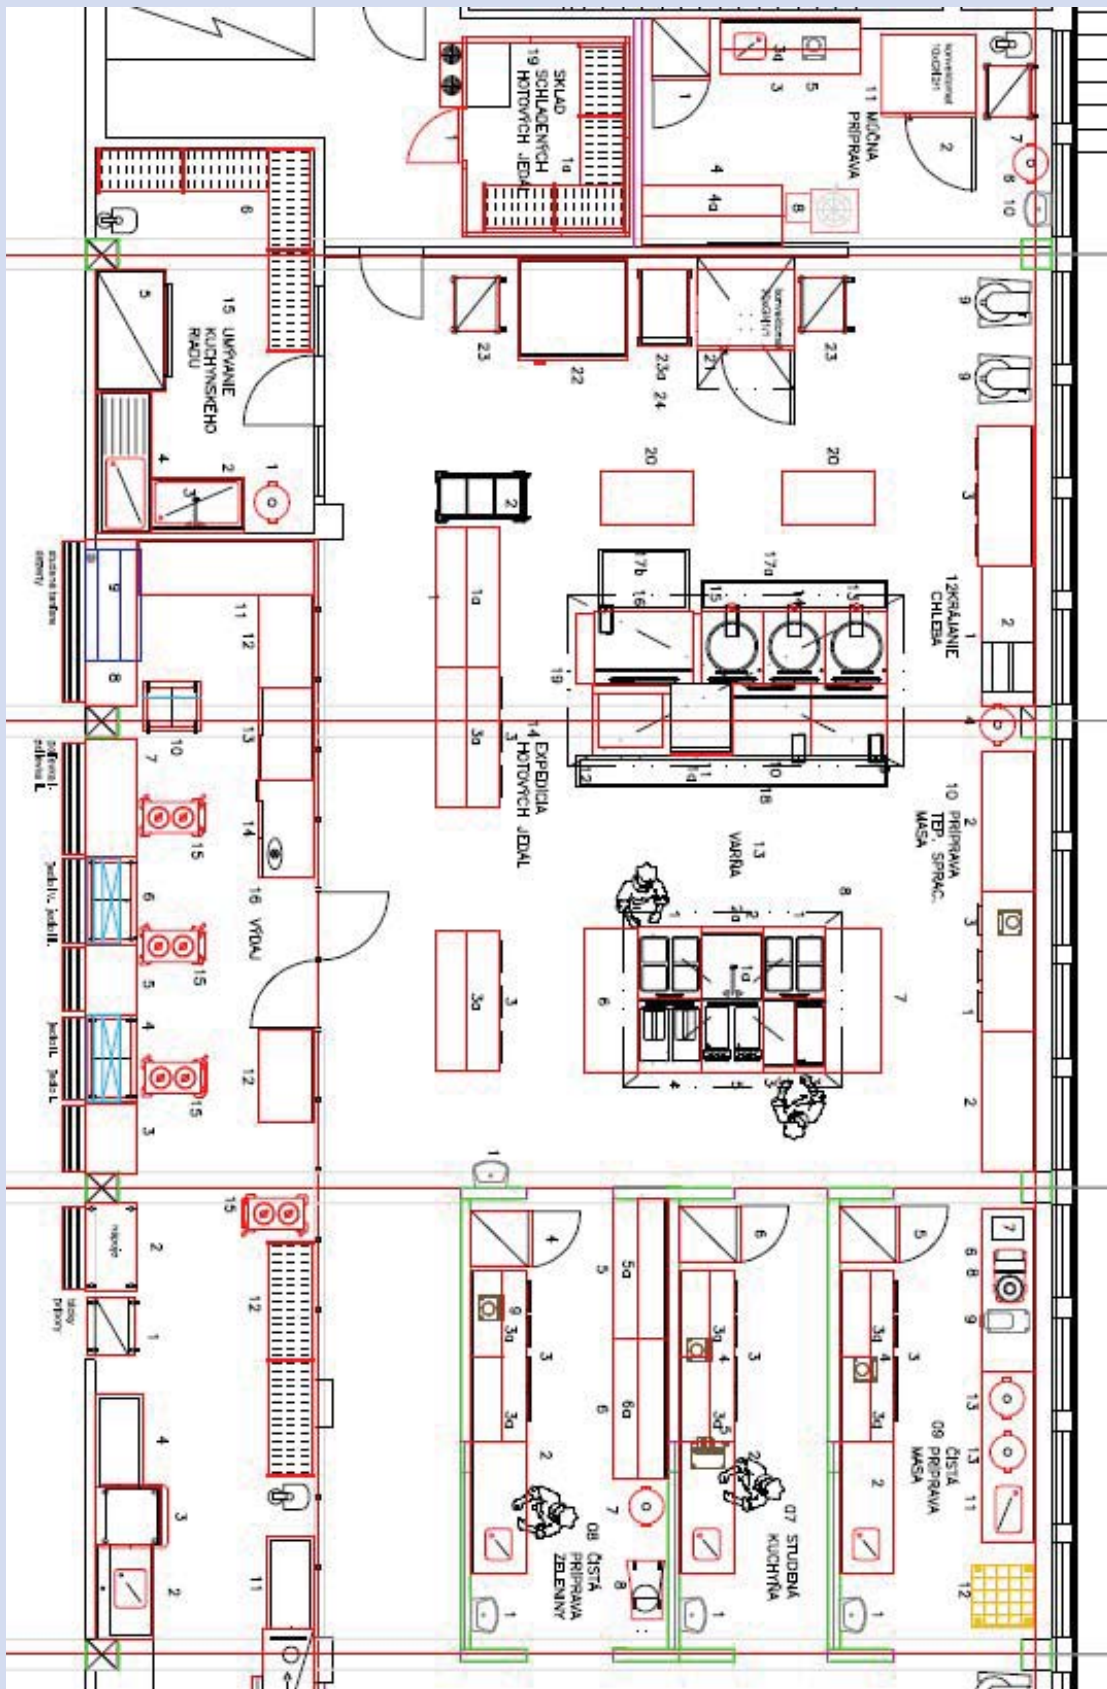



+ technický list / cenová ponuka s výpisom položiek, parametrov a cien

Číslo	Názov	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH	bez DPH

2	Stôl chladiaci s obľým sklom, 2x GN 1/1 rozmer : 800x700x900 nerezové prevedenie príkon 0,2 kW napätie 230V		EUR	EUR
---	---	--	-----	-----



3	Stôl výdajný vyhrievaný VOP III - T, 1200x700 rozmer: 1200x700x850 / 900 príkon elektro: 2 - 3 kW / 230V kapacita: 3 x GN1/1 hl. 200 nedelená lisovaná vaňa regulácia: 30 - 80 °C 1 polica PREDNÉ KRYTOVANIE			
---	--	--	--	--



3a	Nadstavba oblá k VOP rozмеры: 1200x350			
----	---	--	--	--



4	Stôl pracovný PSJ 1 rozmer: 1800x700x900 celonerezové prevedenie PREDNÉ KRYTOVANIE			
---	---	--	--	--



5	Stôl pracovný PS Š 3 rozmer: 900x600x900 (šxhvx) z 3 strán zakrytý s otváracími dverami celonerezové prevedenie 1 x POLICA			
---	---	--	--	--



6	Postmix dodávka distribútora nápojov			
---	---	--	--	--

19. 1. 2009

CP15/2009

RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; email: obch

TECHNICKÝ LIST

CP64/2009

Pre: Základná škola ul. Odborárska NM, Odborárska 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01
Kontaktná osoba: PaDr. Jeřábek - riaditeľ
Tel.: 032 / 7715417

Číslo	Názov	Množstvo
Popis		
1	Kotol plyn. P1150-98G rozmer: 800x900x900 (šxhvx) príkon plyn: 24 kW objem: 150 l nepriamy ohrev napúšťacia batéria kotla a duplikátora vnútorný priemer: 600x540	1
2	Škrabka zemiakov ŠKBZ - 12 nerez potrebný priestor: 700x700x750 (šxhvx) príkon elektro: 0,6kW / 400V výkon: 200 kg / hod. prevedenie: nerez hmotnosť jednej náplne: 12 kg	1
3	Robot univerzálny RM 50H rozmer: 720x720x1300 (šxhvx) príkon elektro: 1,5 kW kW / 400V obsah kotlíka: 50l počet rýchlostí: 3 bezpečnostné mikropínače základné príslušenstvo: kotlík, hak, metla, miešač, vozík MLYNČEK NA MASO S-RMa27	1
4	Fritéza elektrická FE 60 rozmer: 670x650x370 (šxhvx) príkon elektro: 15 kW / 400 V objem: 30 l rozmer koša: 585x445x80 špeciálne upravené nerezové výhrevné špirály regulácia: 50 - 190 °C + kontrolka chodu a vyhriatia studená zóna výpustný ventil	1

2. 2. 2009

CP64/2009

Strana

1 / 1

RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; email: obchod@jaz.sk; tel.: 0327717061; fax: 0327717325



**preposlanie zákazníkovi a následná konzultácia v sídle spoločnosti
RM Gasto - JAZ s.r.o.
(fyzické predstavenie navrhnutých zariadení)**



**prípadná úprava vzhľadom k vyjadreniam investora
(dispozičné zmeny, modelov zariadení, ceny)**



**finálna podoba dispozičného riešenia odsúhlasená investorom
cenová ponuka/tech. list + prípadne tech. správa**



odsúhlasenie dispozície RÚVZ (hygienou)




**prípadná konečná úprava projektu na základe vyjadrení a požiadavok
príslušného orgánu RÚVZ (hygieny)**






**vizualizácia
(v prípade požiadavky zákazníka)**

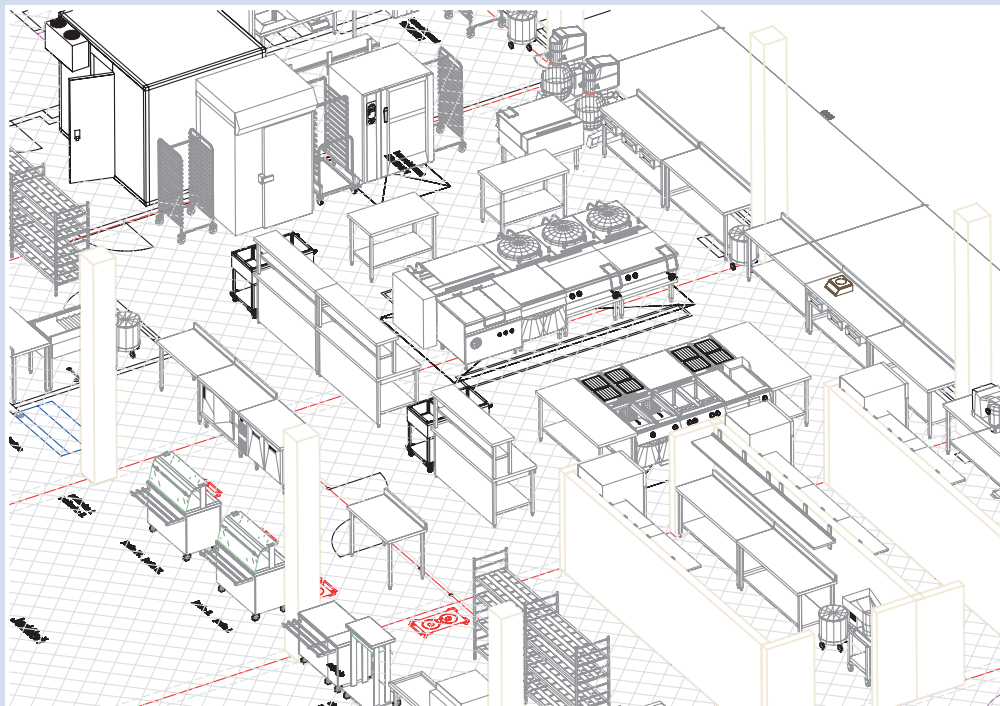

extra platená



príprava podkladov pre profesistov (elektro, ZTI, VZT)

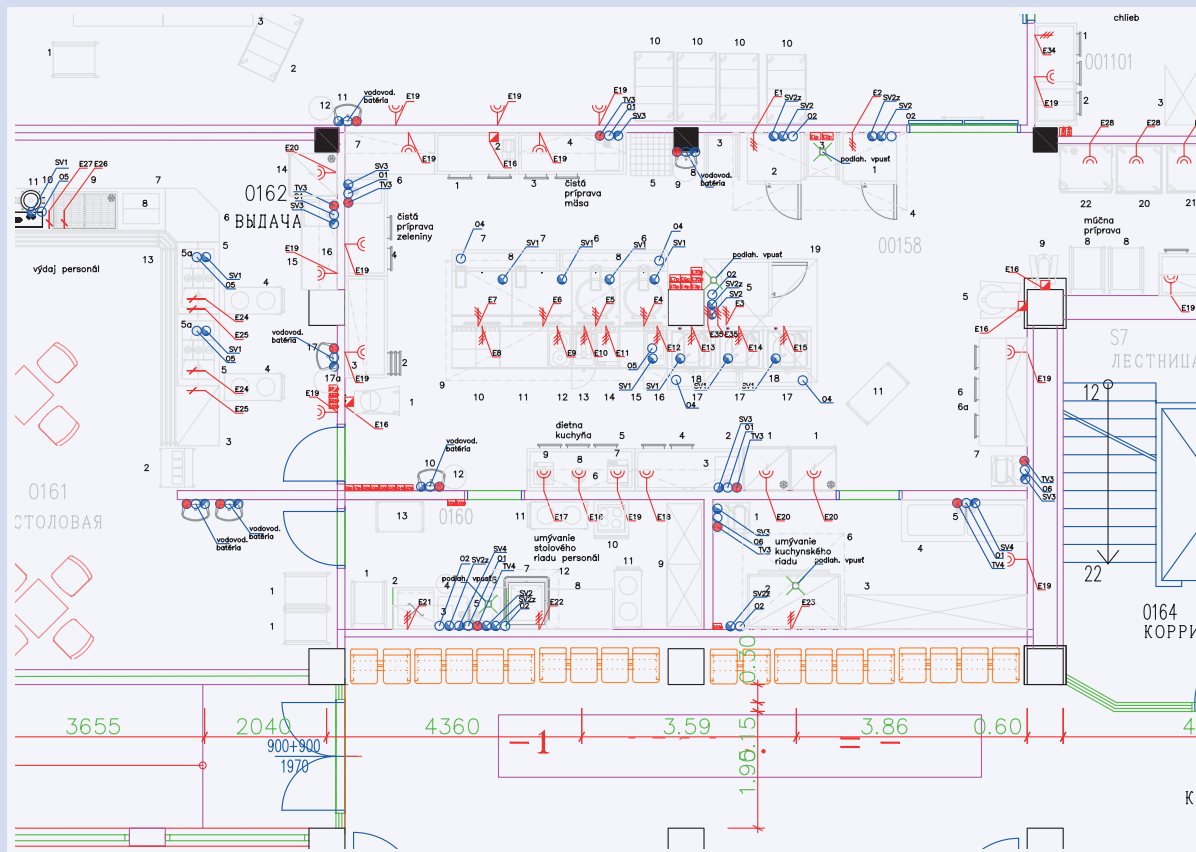

LEGENDA VODOINŠTALÁCIÍ A KANALIZÁCIE:

- SV1 – prívod studenej vody 1/2" rohový ventilom s 1/2" zvitom , max. 100mm n.č.p. /kotel,panvica/ –obr.A2
 SV2 – vývod studenej vody 1/2" prackovým ventilom s 3/4" ukončením vo v. 250mm n.č.p. / umývačka, konvektomat/ –obr.A1
 SV3 – vývod studenej vody 1/2" rohový ventilom s 3/8" vonk.zvitom vo v. 450mm n.č.p. /umývačka, drezy, / –obr.A1
 TV3 – vývod teplej vody 1/2" rohový ventilom s 3/8" vonk.zvitom vo v.450mm n.č.p. /umývačka, drezy/ –obr.A1
 SV4 – vývod studenej vody 1/2" rohový ventilom s 1/2" zvitom vo v. 450mm n.č.p. /sprcha/ –obr.A1
 TV4 – vývod teplej vody 1/2" rohový ventilom s 1/2" zvitom v.450mm n.č.p. /sprcha/ –obr.A1
 SV5 – vývod studenej vody 1/2" prac. ventilom s 3/4" vonk.zvitom vo v. 1100mm n.č.p. /škrabka/
 SV6 – vývod studenej vody 1/2" ukončiť záhradným ventilom s 1/2" vonk. výústím na hadicu vo v. 1100mm n.č.p. /hadica/

- O1 – odpad DN50 vo v. 350mm n.č.p. /drezy/
 O2 – odpad DN50 v podlahe, potrebné odaliť horúcej vode / konvektomat, umývačka/ –obr. S4
 O3 – podlahový rošt s vpusťou – obr. S2,S3

- ODPAD
 ● TEPLÁ OČISTOVÁ VODA
 ● STUŽENÁ VODA
 ✕ PODLAHOVÝ VRSTV S OŠETROV



LEGENDA PLYNOINŠTALÁCIE:

- P1 – prívod plynu zo steny 1/2" cez guľový uzáver plynu 1/2", 50mm n.č.p. príkon 35kW /sporák/ obr. G7
 P2 – prívod plynu zo steny 1/2" cez guľový uzáver plynu 1/2", 50mm n.č.p. príkon 15kW /stolička/ obr. G7


PLYNOVÉ INŠTALÁCIE VYKONÁVE Z PODLAHY MUSIA BYŤ UKONČENÉ GUĽOVÝM VENTILOM.
 ODSTUP VÝŠKA INŠTALÁCIE NAD PODLAHOU MUSI BYŤ MAX. 100 MM. PLYNOVÝ VENTIL MUSI BYŤ LAKNO DOZAHNUTÝM RIADOM, LAKNO OTVÁRAJÚCE A LEŽADNÁVATELNE.
 TLAK PLYNU 2 MPa KONŠTANTNÝ TLAK PLYNU.

POZNÁMKY:

UMÝVAČKA A SPRCHA NE SÚ SOUČASŤ DODÁVKY KUCHNE.
 PODLAHOVÉ VRSTVY, SPŇOV, ZÁRADOVÉ (ZÁRADOVÉ) VODOKANÁLNE, VODOKANÁLNE BATERIE, VENTILY, KTORÉ NE SÚ SOUČASŤ TECHNICKÝCH ZARIADENÍ, SO DODÁVKOU STAVBY.

PODLAHA MUSI BYŤ PROTISKLIVÁ, OKRAJ DO VÝŠKY 10MM, 1800 MM.

VŠETKY ODPADY VYKONÁVajú Z PODLAHY MUSIA BYŤ OPATRENE SIFONOM V PODLAHE.



PREDRADENÉ VYPÍNAČE NEUMIESTŇOVAŤ Priamo NAD VÝVODY K ZARIADENIAM!!!

POŽADAVKY NA ELEKTROINŠTALÁCIU ODSEVÁČOV PAR TREBA DORIEŠIŤ V SPOLUPRÁCI S DODÁVATEĽOM VZTI!!!

ELEKTROINŠTALÁCIE MUSIA BYŤ ZAKONČENÉ V 5-BLOKovej SÍSTEME.

AK NE JE UVEDENÉ INAK, JE TREBA POČÍTAŤ S NAPÄTÍM AC 3 N + PE 400/230 + E. OSTATNÉ OPATRENIA MUSIA BYŤ VYKONÁVANE PODLA PREŠLÝCH PREDPOV.

PREDZET KÁBLU DOPORUČUJEME PREPÚŠŤAŤ A KÚLT PREŠLÝCH PREDPOV.


VŠETKY EL. PRÍVODY KÁBLU VÝŠKOUCE Z PODLAHY. STENY MUSIA BYŤ VÝŠKOU 3 M A MUSIA BYŤ OPATRENE HADICOU S VÝŠKOU 1500MM DOKONČENOU.

PR KAŽDOM ZARIADENÍ MUSI BYŤ VYBERANÁ VÝŠKA OCHRANA POSUPUJANÍM VO VÝŠKE 70 MM NAD PODLAHOU, U PÓLC 1500MM NAD PODLAHOU.

VŠETKY ZÁRADOVÉ (AK NE JE UVEDENÉ INAK) MUSIA BYŤ DOKONČENÉ Hlavným VÝPÍNAČOM UMIESŤENÝM V BLÍZKOSTI ZARIADENIA.

VŠETKY EL. PRÍVODY PLYNU ZARADOVÉ DO ZARIADENIA MUSIA BYŤ PREDSEDE Hlavným VÝPÍNAČOM UMIESŤENÝM V BLÍZKOSTI ZARIADENIA.

Hlavné VÝPÍNAČE, STOLCE, STOLCE A NE HES PÓ – ČASŤ ELEKTRO. SO DODÁVKOU STAVBY.

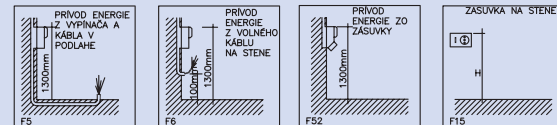

LEGENDA ELEKTROINŠTALÁCIÍ - KUCHYŇA:

Označ.	Popis	Príkon /kW/	Napätie /V/	Výška np /mm/	Vol. kábel	Zariadenie	Dobr.	El. okruh
E1	el. vývod 3f+0 /kábelCGT65Cx4/	17,5kW	400V PE+N	100	3	konvektomat	F6	samosatný okruh
E1p	predradený vypínač k E1			1300		konvektomat		
E2	el. vývod 3f+0 /kábelCGT65Cx4/	6,9kW	400V PE+N	100	3	sporák	F6	samosatný okruh
E2p	predradený vypínač k E2			1300		sporák		
E3	el. vývod 3f+0 /kábelCGT65Cx4/	8,7kW	400V PE+N	100	3	panvica	F6	samosatný okruh
E3p	predradený vypínač k E3			1300		panvica		
E4	el. vývod 3f+0 /kábelCGT65Cx4/	8kW	400V PE+N	100	3	kotol	F6	samosatný okruh
E4p	predradený vypínač k E4			1300		kotol		
E5	el. vývod 3f+0 /kábelCGT65Cx4/	8kW	400V PE+N	100	3	rezerva	F6	samosatný okruh
E5p	predradený vypínač k E5			1300		rezerva		
E6	el. dvojbásovka	1,4kW	2x230V	1300		ohrevný pult	F15	
E7	el. zásuvka 16A PE+N	400V/16A	PE+N	1300		robot	F52	samosatný okruh
E8	el. dvojbásovka	3kW	2x230V	1300		stolové spotrebiče	F15	
E9	el. zásuvka	0,5kW	230V	500		zmäčkováč, chladička,váha	F15	
E10	el. zásuvka	0,4kW	230V	2000		chladničky	F15	
E11	el. vývod 3f+0 /kábelCGT65Cx4/	12,2kW	400V PE+N	100	3	umývačka riadu	F6	samosatný okruh
E11p	predradený vypínač k E11			1300		umývačka riadu		
E12	el. vývod 3f+0 /kábelCGT65Cx2,5/	0,6kW	400V	600	3	škrabka	F6	samosatný okruh
E12p	predradený vypínač k E12			1300		škrabka		

ZVÝŠNÁ OCHRANA POSUPUJANÍM

- VŠETKY STRANÉ ZARIADENIA A PRAC. STOLY - 70MM NĽP.

- PÓLC - 1500MM NĽP.

PRÍVOD EL. ENERGIE KÁBLU 400V

PRÍVOD EL. ENERGIE KÁBLU 230V

ZÁRADOV 400 V

ZÁRADOV 230 V

DOKONČENÁ 230 V



**fakturácia za dispozičné riešenia
podľa ceníku projekčných prác**



uzatvorenie obchodnej zmluvy / podmienok



**kontrola postupu stavebných / prípravných prác
pracovníkmi projekcie / servisu**





výroba + zaistenie dodávok spotrebičov, domeranie neutrálnych zariadení



**montáž, zaškolenie obsluhy / zaučenie kuchárom
(ak zákazník požaduje, alebo pri vybraných spotrebičoch)**



konečná fakturácia - odpočet vo forme zľavy za projekčné práce



spokojný zákazník

